

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
т. 337-96-06, факс 337-05-72 (код 846) E-mail :OOGPNSAMARA@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Главного управления МЧС России по Самарской области

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

т. 338-96-68, факс 338-96-29 (код 846)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45 А

т. 261-65-27, факс 261-65-27 (код 846)

Предписание № 1503/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 75» городского округа Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору № 1503 от 26.09.2017, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 23.10.2017 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.; 31.10.2017 с 16 час. 50 мин. до 17 час. 50 мин. проведена плановая проверка старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара капитаном внутренней службы Роциным Иваном Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 75» г.о. Самара

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенного по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 295 совместно с заведующим

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 75» г.о. Самара Артюковой Ольгой Ивановной; заместитель по

АХЧ Щербенина Людмила Дмитриевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущено размещение пожарных извещателей на расстоянии менее, чем 0,5 метра от осветительных	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 4. ст. 4. Федеральный закон "О техническом регули-	03.09.2018	

	приборов (гр. № 1, 3, 4, каб. 8, 10)	ровании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 46. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 13.3.6. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м.		
2.	Второй эвакуационный выход из гр. № 3 в лестничную клетку заблокирован (установлен шкаф)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 36 б. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов	03.09.2018	
3.	На пути запасного эвакуационного выхода из групповой ячейки № 4, ведущего в лестничную клетку размещено административное помещение (бухгалтерия)	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 4. ст. 4, ст. 89. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 46. п. 4.3, 6.9, 6.11, 6.12 * СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.06.2019	
4.	Допущено загромождение коридора ведущего из спального помещения гр. № 4 различными изделиями и материалами	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 36 б. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов	03.09.2018	
5.	В коридоре около группы № 2 допущено устройство помещения склада без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 4. ст. 4, ст. 89. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 46. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 4.3. В процессе эксплуатации следует: не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке	03.09.2018	
6.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с норми-	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 4. ст. 4, ст. 89. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ	03.09.2018	

	руемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение хранения на 2-ом этаже)	статья 46. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.		
7.	На пути запасного эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7, ведущего в поэтажный коридор размещено помещение охраны	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 4. ст. 4, ст. 89. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 46. п. 4.3, 6.9, 6.11, 6.12 * СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.06.2019	
8.	Допущено загромождение коридора ведущего из спального помещения гр. № 7 различными изделиями и материалами	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 36 б. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов	03.09.2018	
9.	Противопожарная дверь (помещение прачечной) не оборудовано устройством для самозакрывания	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 4. ст. 4 ст. 88 Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.	03.09.2018	
10.	На пути запасного эвакуационного выхода из групповой ячейки № 1, ведущего в поэтажный коридор размещено административное помещение (кабинет делопроизводства)	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 4. ст. 4, ст. 89. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 46. п. 4.3, 6.9, 6.11, 6.12 * СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.06.2019	
11.	На дверях складского помещений отсутствуют	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постанов-	03.09.2018	

	таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	лением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей и/л арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер отдела надзорной деятельности


(должность, фамилия, инициалы государственного

и профилактической работы г.о. Самара

инспектора по пожарному надзору)

капитан внутренней службы Рошин Иван Сергеевич

« 31 » октября 2017 г.

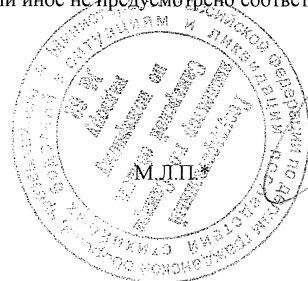

[Handwritten signature]

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)
« 31 » октября 2017 г.

затверждаю *[Handwritten signature]* МБРОУ Детский сад № 5 г.о. Сам.

(должность, фамилия, инициалы)
[Handwritten signature] О.И.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору